



ТОиР ГРО

Мультипрограммный комплекс "Панорама"

ТОиР ГРО

Эксплуатация ГРП, ШРП

Служба эксплуатации

Метрология

Телеметрия

АДС

Журнал 7-ЭГ

Журнал
33-ОФ

Журнал
выдачи ТУ



Программы разработаны с применением web-технологий, что позволяет работать с ними как на стационарных, так и на мобильных устройствах.

В программах реализована возможность создания печатных форм документов, согласно альбому отраслевых форм.

Эксплуатация ГРП, ШРП



Общий справочник всех газорегуляторных пунктов Могилевской области с отображением всех текущих параметров на каждом объекте.

[Перейти на портал](#) [Все районы](#) [Отчеты и формы](#) [Графики обслуживания](#) [Справочники](#) [Помощь](#)

☐ отображать только объекты с параметрами вышедшими из нормы


Районы области:										
	Белыничи	ГРП: 6	ПГРП:0	ШРП:14	(всего объектов: 20)				  	29.05.2017 11:53
	Бобруйск	ГРП: 27	ПГРП:5	ШРП:37	(всего объектов: 69)				  	29.05.2017 11:52
	Быхов	ГРП: 8	ПГРП:3	ШРП:18	(всего объектов: 29)				  	29.05.2017 11:51
	Глуск	ГРП: 5	ПГРП:0	ШРП:2	(всего объектов: 7)				 	29.05.2017 11:51
	Номер	Вход МПа	Выход1 МПа	Выход2 кПа	Дверь	Загазованность	Напряжение питания	Пожарный извещатель	Температура	Последние изменения
	ГРП-1	1.104	0.279	1.807	Закрыта	Норма / 	Норма	-	Норма	29.05.2017 11:49
	ГРП-2	1.107	0.279	1.95	Закрыта	Норма / 	Норма	-	15.1	29.05.2017 11:33
	ГРП-3	1.106	0.283	1.683	Закрыта	Норма / 	Норма	-	Норма	29.05.2017 11:46
	ГРП-4	1.104	0.283	1.448	Закрыта	Норма / 	Норма	-	Норма	29.05.2017 11:47
	ГРП-5	1.114	0.282	1.794	Закрыта	Норма / 	Норма	-	Норма	29.05.2017 11:29
	Номер	Вход МПа	Выход1 МПа	Выход2 кПа	Дверь ШРП	Дверь телеметрии	Напряжение питания	Последний сеанс связи с ШРП		
	ШРП-1	-	-	-	-	-	-	-		
	ШРП-2	1.113	0.198	-	Закрыта	Закрыта	13.24	29.05.2017 11:33		
Всего объектов: 7 из них ГРП: 5 ПГРП: 0 ШРП: 2						По состоянию на 29.05.2017 11:51				
	Горки	ГРП: 11	ПГРП:5	ШРП:28	(всего объектов: 44)				  	29.05.2017 11:50
	Дрибин	ГРП: 8	ПГРП:3	ШРП:17	(всего объектов: 28)				 	29.05.2017 11:49



Справочник содержит режимную карту, информацию по телеметрии, список оборудования, установленного на объектах, средства измерений и индикаторы, схему оборудования, характеристику здания с фотографиями. Службами СЭПГ по каждому подразделению вносятся сведения о закреплении ГРП, ШРП за мастерами.

Информация об объекте (ID=261) Редактировать									
	Адрес объекта:	нас. пункт	улица		дом	дополнит.			
		гп. Глуск	пер. Колхозный						
	Административный район:	Глусский							
	Строительно-монтажная организация:	МЗУ РУА "Могилевоблгаз"							
	Дата приемки ГРП(ШРП) комиссией:	30.09.2005							
	Дата ввода в эксплуатацию:	28.10.2005							
	Ответственный:	Барбутько А.В.							
	Закольцовано:	ГРП-2 (ул. Гагарина), ШРП-1 (ул. Кирова 100)							

Реж. карта	Теле-метрия	Ср-ва изм., индикаторы	Обору-дование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы					
Установленные режимы работы оборудования ГРП, ШРП														
	Эксплуатационный паспорт №				1									
	Первая линия регулирования								Вторая линия регулирования					
	Регулятор I ступени		Регулятор II ступени		ПЗК		ПСК	Регулятор	ПЗК	ПСК				
	Р _{вход} , МПа	Р _{вых} , МПа	Р _{вход} , МПа	Р _{вых} , МПа	Р _{вход} (min), МПа	Р _{вых} (min), МПа	Р _{вых} (max), МПа	Р _{вход} (max), МПа	Р _{вход} , МПа	Р _{вых} , МПа	Р _{вход} (min), МПа	Р _{вых} (min), МПа	Р _{вых} (max), МПа	Р _{вход} (max), МПа
	зима	1.2	0.28					0.33	0.31	1.2	0.25			0.36
лето	1.2	0.28					0.33	0.31	1.2	0.25			0.36	0.31
зима			0.28	0.0018		0.0006	0.0033	0.0031	0.28	0.0016		0.0006	0.0036	0.0031
лето			0.28	0.0018		0.0006	0.0033	0.0031	0.28	0.0016		0.0006	0.0036	0.0031
котел														

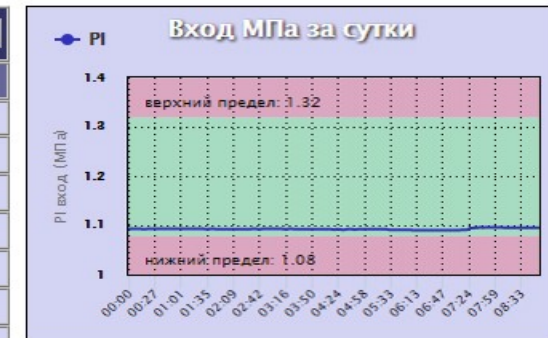

Информация по телеметрии на объекте:


Реж. карта	Телеметрия	Ср-ва изм., индикаторы	Оборудование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы	Рехог
Информация по телеметрии										
ФИО ответственного:		Киреенок М.М.								
Телефон (№ р/с):		103TDG3756								
Год установки телеметрии:		2003								
Антенна:		6н								
№ RTU:		28								
Координаты(восточная долгота):		30.19.41,4								
Координаты(северная широта):		53.52.09,9								

Средства измерения и индикаторы, использующиеся на объекте:

Загруженные схемы объекта:

Схемы

Схема 1

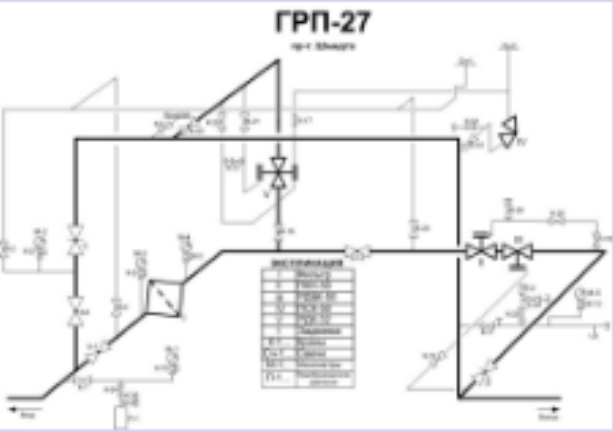

печатный вид

удалить схему 1

Загрузить новую

Реж. карта	Телеметрия	Ср-ва изм., индикаторы	Оборудование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы	Рехог
Электросчетчик										
Наименование/тип			Заводской номер			Дата следующей поверки				
СГМН-1 G4			010657			07.12.2023				
СГМН-1 G4			010657			07.12.2023				
СО-2			9272454			16.11.2023				
СО-2			9272454			16.11.2023				

Средства измерений и индикаторы			
Наименование/тип	Заводской номер	Дата следующей поверки	ФИО ответственного
Преобразователь давления Корунд ДИ	54391	06.07.2017	Киреенок М.М.
Преобразователь давления Корунд ДД	58009	06.07.2017	Киреенок М.М.
Преобразователь давления Корунд ДИ	54391	06.07.2017	Киреенок М.М.
Манометр технический МП-100	01-403	02.11.2017	Константинов А.Д.
Манометр технический МП-100	01-485	02.11.2017	Константинов А.Д.
Манометр технический ДМ-1001	01-797	02.11.2017	Константинов А.Д.
Манометр технический ДМ-1001	01-86	02.11.2017	Константинов А.Д.
Напоромер НМП-52	32830	21.11.2017	Константинов А.Д.
Сигнализатор концентрации горючих газов СКГГ-1	1495/1103065	05.07.2017	Киреенок М.М.



Характеристика здания:



Реж. карта	Телеметрия	Ср-ва изм., индикаторы	Оборудование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы	Бух. учет	Рехог
Характеристика здания											
Материал пола:						линолеум					
Система вентиляции:						естественная					
Система освещения:						искусственная (взрывобезопасная)					
Система отопления:						АОГВ-11,6					
Система связи (телефон и др.):						отсутствует					
Система телеуправления (телеизмерения):						телеметрия					
Противопожарное оборудование:						Огнетушитель, кошма					
Молниезащита:						6,0 Ом					
Расстояние от ГРП (ГРУ) до наружного отключающего устройства:					на входе, м	7					
					на выходе, м	7					

Фотографии объекта:

Ср-ва изм., индикаторы	Оборудование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы
------------------------	--------------	-------	-------------------	---------------	------	----------------	----------------


Загрузить фотографии



Раздел информации по измерениям с помощью Plexor:

Реж. карта	Теле-метрия	Ср-ва изм., индикаторы	Обору-дование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы	Plexor
Дата начала измерения		Дата окончания измерения		Результаты						
19.10.2016 14:00:45		19.10.2016 14:24:00		  (Линия 1)						
19.10.2016 14:25:19		19.10.2016 14:27:08		  (Линия 2)						
19.10.2016 14:27:18		19.10.2016 14:40:11		  (Линия 2)						
17.11.2016 14:47:26		17.11.2016 14:51:14		  (Линия 1)						
17.11.2016 16:03:52		17.11.2016 16:05:08								
26.01.2017 10:56:09		26.01.2017 11:04:57								
26.01.2017 11:06:37		26.01.2017 11:08:57								
26.01.2017 11:09:33		26.01.2017 11:11:34								
26.01.2017 11:11:44		26.01.2017 11:12:46								
26.01.2017 11:13:57		26.01.2017 11:16:03								
26.01.2017 11:20:45		26.01.2017 11:26:00								
24.02.2017 11:31:09		24.02.2017 11:56:49								

График тестов с помощью Plexor:

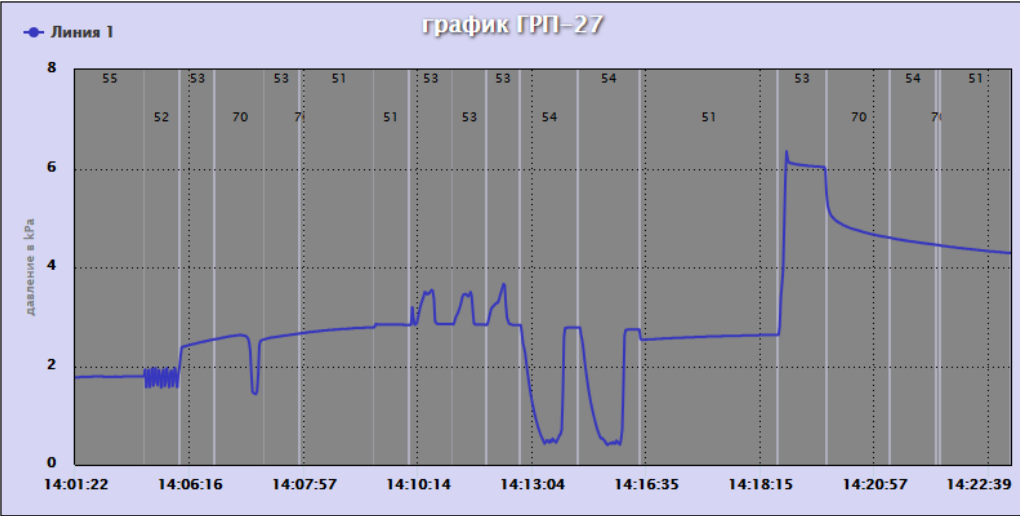

Наименование пункта редуцирования газа		ГРП-27	
Номер линии редуцирования		Линия 1	
Идентификационный номер		393	Дата 24.02.2017
Подпись			
Дата		Фамилия Имя Отчество	
Функциональные испытания в соответствии с DVGW Arbeitsblatt G4 при помощи PLEXOR			
Регулятор давления газа		Предохранительный сбросной клапан (ПСК)	
1. Давление при фактическом расходе	2,2kPa	25. Макс. давление срабатывания	3,5kPa
2. Давление при расходе через свечу	2,2kPa	26. Давление закрытия	1,9kPa
3. Давление закрытия (тест 1)	2,2kPa	27. Утечки	-512,3Pa/min
4. Давление закрытия (тест 2)	2,2kPa		
5. Утечки через клапан	0Pa/min		
Предохранительный запорный клапан (ПЗК №1)		Предохранительный запорный клапан (ПЗК №2)	
10. Срабатывание по максимуму (тест 1)	3,6kPa	16. Срабатывание по максимуму (тест 1)	
11. Срабатывание по максимуму (тест 2)	3,4kPa	17. Срабатывание по максимуму (тест 2)	
12. Срабатывание по максимуму (тест 3)	3,5kPa	18. Срабатывание по максимуму (тест 3)	
13. Срабатывание по минимуму (тест 1)	0,6kPa	19. Срабатывание по минимуму (тест 1)	
14. Срабатывание по минимуму (тест 2)	0,7kPa	20. Срабатывание по минимуму (тест 2)	
34. Герметичность мембраны ПЗК	0,1Pa/min	35. Герметичность мембраны ПЗК	
15. Утечки через клапан	0Pa/min	21. Утечки через клапан	

На основании результатов измерений формируется отчет.



Раздел установленного оборудования:



Реж. карта	Телеметрия	Ср-ва изм., индикаторы	Оборудование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы	
Наименование			Тип	Диаметр условный		Год выпуска				
Задвижка байпаса			30ч476к4	50		1995				
Задвижка на входе			30ч476к4	50		1995				
Кран шаровый байпаса			КШ-50	50		2016				
Кран шаровый на входе			КШ-50	50		2016				
Кран шаровый на выходе			КШ-150	150		2016				
Предохранительно – запорное устройство			ПЗК	50		2015				
			ПЗК	50		2015				
Предохранительно – сбросное устройство			ПСК-50-00	50		20				
Регулятор давления			РДГПК-50-2	50		20				
			РДГПК-50-2	50		20				
Фильтр			ФГМ 3,2-50-12	50		20				
Отопительный газовый котел			BS II 15			20				
Счетчик			СГД-2,5			20				

При выборе оборудования открывается его рем.копмлект со схемой на которой отображены все составные части.

В окне рем.комплекта напротив каждой позиции есть значок “корзины” по нажатию на который часть комплекта попадает в список заказа, для дальнейшего формирования текста и печати служебной записки на приобретение запасных частей.

	ПЗК	50	2015		
Предохранительно – сбросное устройство	ПСК-50-00	50	2016		


Рем.комплект ПСК-50-00

Схема	№	Элемент	Шт.	
	1	Клапан 11-09.2.2.02.00.000	1	
	2	Мембрана 11-09.2.2.00.00.005	1	
	3	Прокладка 11-09.2.2.00.00.006	1	
	4	Кольцо 012-015-19-2-2	2	
	5	Кольцо 008-012-25-2-2	1	
	6	Кольцо 020-025-30-2-2	1	
	7	Кольцо 058-063-30-2-2	1	




Ведется постоянный контроль всех параметров (входное и выходное давление, датчики открытия дверей, загазованность, температура и др.) работы объектов. Службы могут следить за изменением этих параметров с течением времени, путем построения графиков за нужный период.

Номер	Вход МПа	Выход1 МПа	Выход2 кПа	Дверь	Загазованность	Напряжение питания	Пожарный извещатель	Температура	Последние изменения
 ГРП-1	1.095	0.281	1.724	Закрота	Норма / 	Норма	-	Норма	03.04.2017 09:00
Всего объектов: 1 из них ГРП: 1 ПГРП: 0 ШРП: 0						По состоянию на 01.04.2017 06:59			

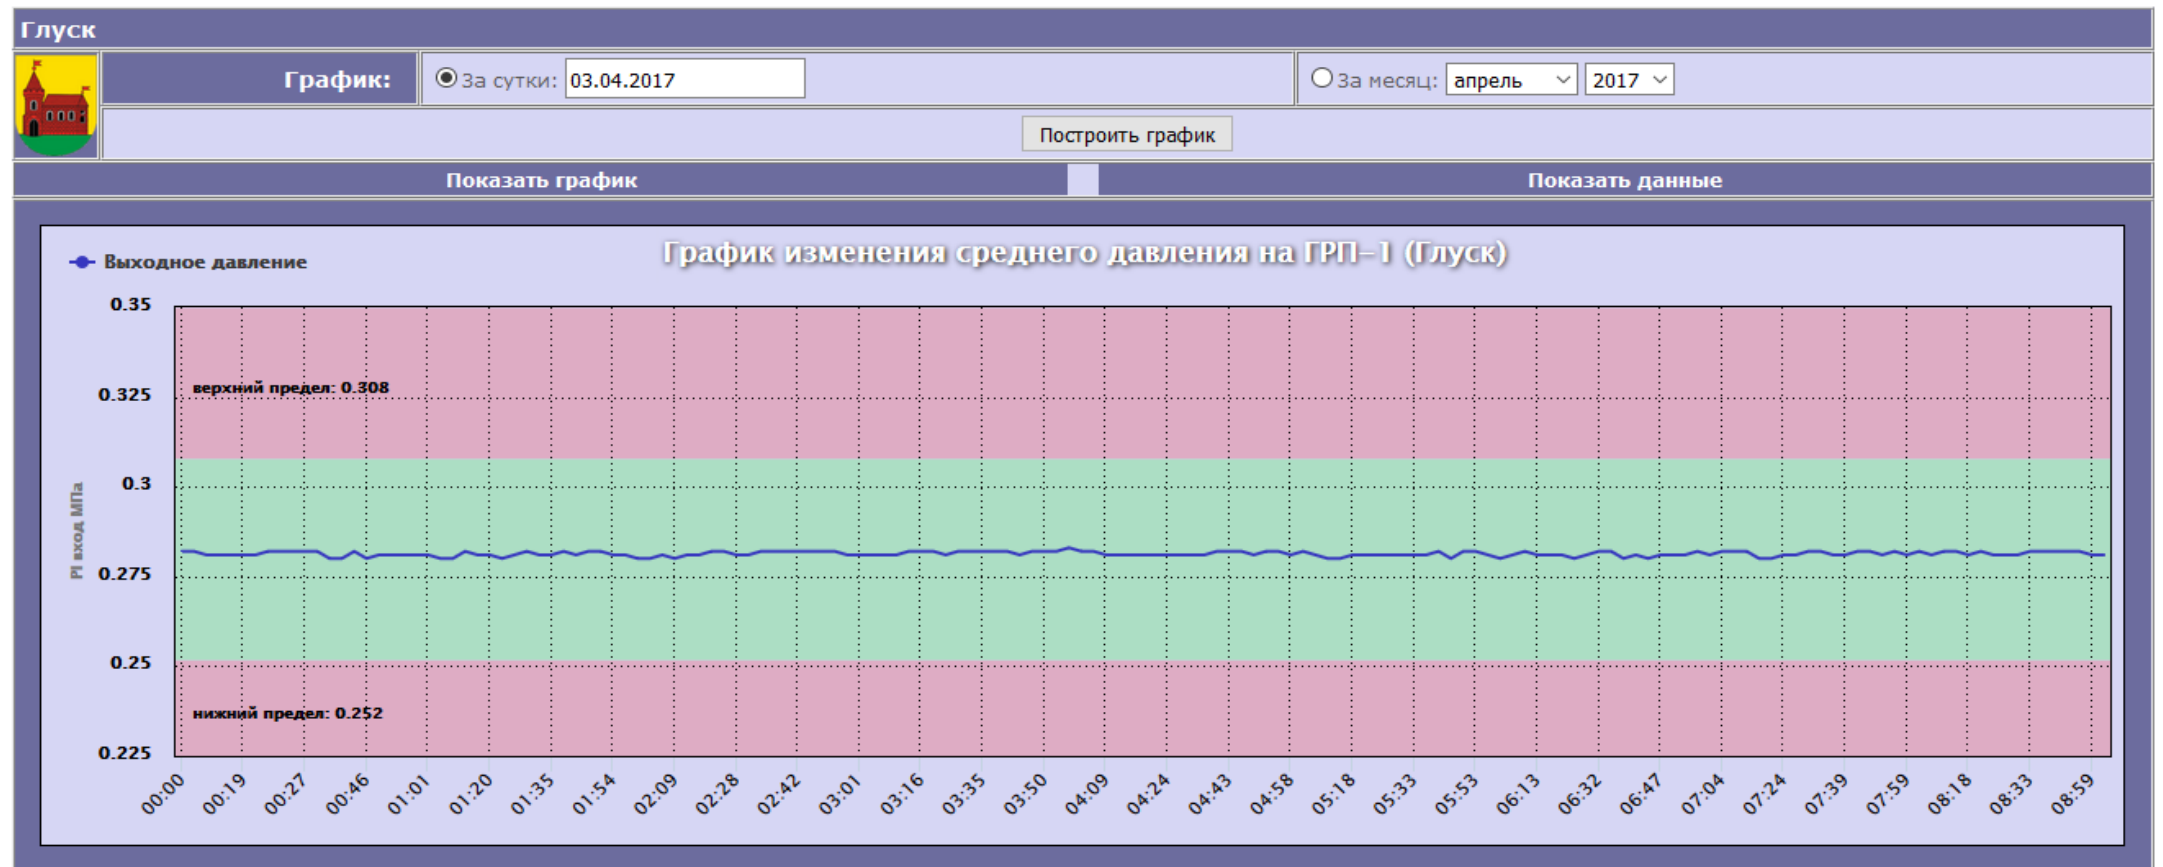



Предусмотрена возможность сверки изменения параметра по всем закольцованным объектам ГРП, ШРП путем построения общего графика.

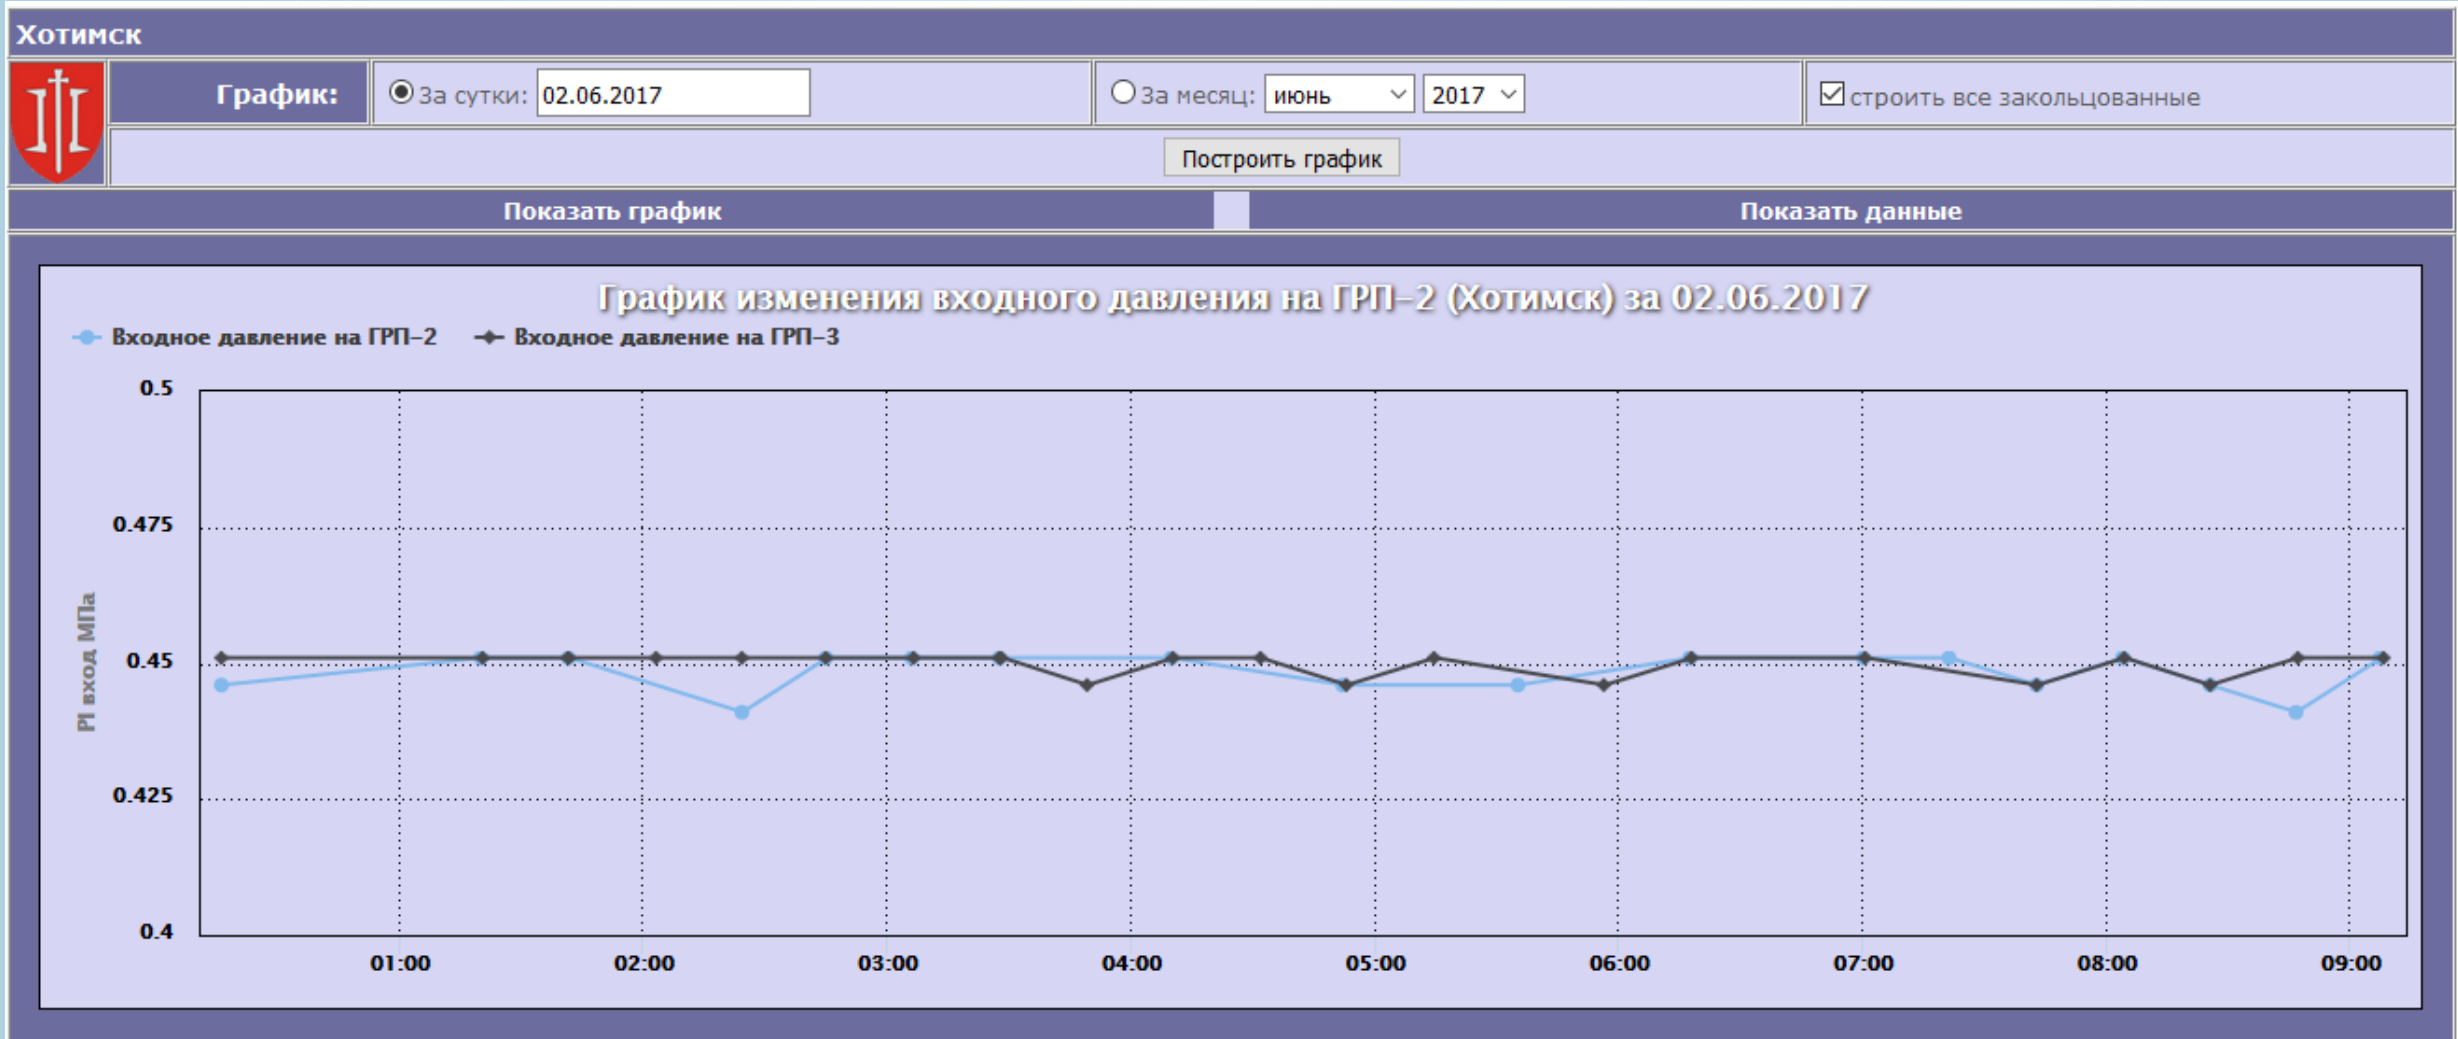



Для всех ГРП, ШРП доступно ведение графиков обслуживания (различных видов работ служб СЭСГ и ТСиАП). Графики выстраиваются согласно периодичности выполняемых работ, с учетом переносов, выходных и праздничных дней.

Фильтр

Год: 2017 ▼ Мастер: - не указан - ▼ Мастер телеметрии: - не указан - ▼

Название объекта 	Месяцы 2017 года											
	январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	дек.
ГРП-1 , гп. Глуск, пер. Колхозный				17-ПСТ						20-ТР		
				17-ТОТ						20-ТОК		
	17-ПСТ			20-ПН			20-ПН			20-ПН		
	20-ПН	20-Обход	+	20-ТО	18-Обход	+	20-ТОЭ	18-Обход	+	20-ТОЭ	17-Обход	+
	20-ТОЭ	+		20-ПН	+		17-ПСТ	+		20-ТО	+	
	+			20-ТОЭ			+			17-ПСТ		
ГРП-2 , гп. Глуск, ул. Гагарина										+		
				05-ТО						05-ТР		
	05-ПН			05-ПН			05-ПН			05-ТОК		
	05-ТОЭ	03-Обход	+	05-ТОЭ	03-Обход	+	05-ТОЭ	03-Обход	+	05-ПН	03-Обход	+
	17-ПСТ	+		17-ПСТ	+		17-ПСТ	+		05-ТОЭ	+	
	+			17-ТОТ			+			05-ТО		
ГРП-3 , аг. Заелица, ул. Центральная										17-ПСТ		
										17-ТОТ		
		14-Обход	28-ТО						28-ТР			
		17-ТОТ	28-ТОЭ						28-ТОК			
		17-ПСТ	28-ПН		12-Обход	28-ТОЭ		11-Обход	28-ТО		09-Обход	28-ТОЭ
	+	+	+	+	17-ПСТ	28-ПН	+	17-ТОТ	28-ТОЭ	+	17-ПСТ	28-ПН



В разделе бухгалтерский учет содержится информация об основных средствах, находящихся на балансе предприятия и относящихся к ГРП (ШРП)

Реж. карта	Телеметрия	Ср-ва изм., индикаторы	Оборудование	Схемы	Закрепл. мастеров	Хар-ка здания	ФОТО	Док-ты, отчеты	Произв. работы	Бух. учет
------------	------------	------------------------	--------------	-------	-------------------	---------------	------	----------------	----------------	-----------

Оборудование газорегуляторных пунктов ГРП №1 с.д.	Инвентарный номер: 14168	✕
Срок эксплуатации (лет)	39.9	
Балансовая стоимость	1887.08	
Дата ввода в эксплуатацию	06.01.1982	

Здание ГРП №1	Инвентарный номер: 14168-з	✕
Срок эксплуатации (лет)	40.0	
Балансовая стоимость	16942.86	
Дата ввода в эксплуатацию	06.01.1982	

Линии электропередачи кабельные ГРП №1	Инвентарный номер: 30518	✕
Срок эксплуатации (лет)	36.0	
Балансовая стоимость	360.00	
Дата ввода в эксплуатацию	06.01.1982	

Инвентарный номер объекта: Поиск по инвентарному

Служба эксплуатации



Функции программы «Служба эксплуатации»

- ✓ Создание электронного рапорта и печатной формы рапорта по форме 6-ЭГ
- ✓ Создание электронного задания на осмотр технического состояния ГРП(ГРУ) и печатной формы задания на осмотр технического состояния ГРП(ГРУ) по форме 3-ГРП
- ✓ Создание электронного разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ и печатной формы разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ (форма 8-ЭГ)
- ✓ Создание электронного наряд-задания и печатной формы наряд-задания по форме 18-ОФ
- ✓ Учет неисправностей и утечек на ГРП(ШРП), подземных газопроводах и сооружениях на них
- ✓ Автоматический расчет трудоемкости устранения утечек и неисправностей
- ✓ Учет повторных обнаружений утечек и неисправностей
- ✓ Учет контроля за состоянием газопроводов в районе производства ремонтных, строительных и земляных работ
- ✓ Формирование электронного журнала по форме 6-ОФ
- ✓ Формирование электронного журнала по форме 9-ЭГ
- ✓ Формирование электронного журнала по форме 11-ЭГ
- ✓ Формирование электронного журнала учета газопроводов-вводов без вводного и внутреннего газопроводов



Журнал учета выдачи рапортов по форме 6-ЭГ

ГРП/ШРП ▾

ГАЗОПРОВОДЫ ▾

ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾

СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ РАПОРТОВ ПО ФОРМЕ 6-ЭГ

Просмотр журнала за 2017 ▾ год

Новый рапорт

Печать журнала

Статус	Подразделение	Дата обхода ▾	Бригада	Номер маршрута	Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов	Утечки и неисправности	Контроль земляных работ	Дополнительное сообщение
— Все статусы — ▾ x	— Все подразделения — ▾ x	x			— Все сотрудники — ▾ x			
закрит Просмотр	Могилевское производственное управление	23.05.2017	Звено 2 Бригада 2 Могилев	Маршрут №6	Таранова Н. В.	необходимо установить указательную табличку (указательная табличка)	09:30:00 — 09:40:00 г. Могилев Улица Актюбинская д. 9а 11:40:00 — 13:15:00 аг. Польшовичи Улица Сергеева	
закрит Просмотр	Могилевское производственное управление	23.05.2017	Звено 3 Бригада 2 Могилев	Маршрут №33	Воронина Е. Е. Зенченко В. В.	необходимо окрасить ковер (контрольная трубка) необходимо установить указательную табличку (указательная табличка)	10:00:00 — 10:10:00 д. Гаи Улица Владимиров	
закрит Просмотр	Могилевское производственное управление	23.05.2017	Звено 1 Бригада 3 Могилев	Маршрут №19	Примачева Т. А.		09:00:00 — 10:20:00 д. Вильчицы Улица Вильчанская 11:00:00 — 11:40:00 г. Могилев Улица Аллейная	



Рапорт 6-ЭГ

В рапорт 6-ЭГ слесарь по обслуживанию может вносить информацию о обнаруженных утечках или неисправностях, ставить отметку о состоянии газопровода в районе проведения земляных работ.

РАПОРТ СЛЕСАРЕЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ (ФОРМА 6-ЭГ)

Подразделение

Могилевское производственное управление

Бригада/звено

Звено 1 Бригада 4 Могилевское производственное управление

Номер маршрута

[Маршрут №72 \(М-72\)](#)

[Маршрут №73 \(М-73\)](#)

Дата обхода

14.05.2018

Контроль земляных работ

Сохранить

Объекты на маршруте

Участки обхода

Утечки и неисправности

Контроль земляных работ

Вводы без вводного и внутр. г/п

Заккрыть

Удалить

ЗАКРЫТИЕ РАПОРТА

Рапорт принял *

-- Выберите сотрудника --

Возможно повторное обнаружение неисправности (найден совпадение населенного пункта, улицы, дома и неисправности)

Обнаруженная неисправность

[утечка в газовом колодце \(газовый колодец\)](#)
[г. Могилев Улица 3 Июля д. 444](#)

[утечка в газовом колодце \(газовый колодец\)](#)
[г. Могилев Улица 3 Июля д. 444](#)

Возможное первичное обнаружение неисправности



☐ [утечка в газовом колодце \(газовый колодец\)](#)
[г. Могилев Улица 3 Июля д. 444](#)
[14 мая 2018](#)



☐ [утечка в газовом колодце \(газовый колодец\)](#)
[г. Могилев Улица 3 Июля д. 444](#)
[14 мая 2018](#)

Заккрыть

рапорт для пробы работы наряд-задания. Не удалять

При закрытии рапорта предоставлена возможность пометить одну или несколько неисправностей из рапорта как повторно обнаруженную (в случае совпадения адреса и вида неисправности).

После закрытия невозможно вносить изменения в рапорт по форме 6-ЭГ.

Наименование объекта	Количество сооружений, шт												Ведомственные колодцы, шт	Подвалы, шт	Вводы, шт	Протяженность, м	Трудоемкость (зима/лето), чел/час
	ГК	З	КШ	КМ	ГЗ	КС	КТ	АЗ	СКЗ	ПЗ	ИФС	КП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Маршрут №72																	
27-квартирный жилой дом по ул. Первомайская д.6 в г. Могилев											1			1	1	4.70	0.0831 / 0.0831 0.0471 / 0.0471 (РМЛД)
																116.90	0.0772 / 0.0772 0.0772 / 0.0772 (РМЛД)
59-квартирный жилой дом по ул. Первомайская д.8 в г. Могилев											3	1	3	3	3	64.20	0.5394 / 0.5244 0.3324 / 0.3174 (РМЛД)

Есть возможность просмотра объектов на маршруте обхода. Список объектов получен из программы «Журнал 7-ЭГ».



Журнал регистрации выдачи разрешений на право производства ремонтных, строительных и земляных работ (форма 9-ЭГ)

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ФОРМА 9-ЭГ)

Просмотр журнала за 2017 ▾ год

Новое разрешение

Печать журнала

Статус	Подразделение	Номер разрешения	Дата выдачи разрешения ▾	Срок действия разрешения	Наименование организации, получившей разрешение	Адрес работ	Вид работ	Ответственный за производство работ	Сотрудник, выдавший разрешение
— Все с ▾ x	— Все подраз ▾ x	x	x		— Выберите организацию ▾ x		— Все работы — ▾ x	— Выберите от ▾ x	— Все сотруд ▾ x
открыто Просмотр	Климовичское производственное управление	Разрешение №21	25.05.2017	25.05.2017 — 26.05.2017	УКП "Коммунальник"	г. Климовичи Улица Советская д. 30	прокладка водопровода	Новосельский А.Л.	Боровиков В. В.
открыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Разрешение №194	25.05.2017	26.05.2017 — 26.06.2017	СПМК "Газстроймонтаж"	г. Могилев Улица Космонавтов	прокладка уличного газопровода	Речембей Ю.Б.	Колтыгин А. А.
открыто Просмотр	Кировский район газоснабжения	Разрешение №12	25.05.2017	25.05.2017 — 25.05.2017	Савельева В.Н.	г. Кировск Улица Володарского д. 73	прямой под врезку	Савельева В.Н.	Асос П. В.
открыто Просмотр	Белыничский район газоснабжения	Разрешение №8	24.05.2017	24.05.2017 — 23.06.2017	БУКП "Жилкомхоз"	г. Белынич Улица Парковая д. 5, 9	замена тепловых сетей	Рогальский В.К.	Юшкевич С. Л.
открыто Просмотр	Горьковское производственное управление	Разрешение №30	24.05.2017	25.05.2017 — 16.06.2017	Голуб Михаил Васильевич	г. Горки Улица Папанина д. 5	прокладка водопровода	Голуб М.В.	Высоцкий И. О.
открыто Просмотр	Кировский район газоснабжения	Разрешение №11	24.05.2017	24.05.2017 — 26.05.2017	Кировская ПМК №255	г. Кировск Улица Гагарина д. 15А	прокладка канализации прокладка тепловых сетей	Луканович Ю.И.	Асос П. В.
открыто Просмотр	Осиповичский район газоснабжения	Разрешение №17	24.05.2017	25.05.2017 — 23.06.2017	ОАО "Белсвязьстрой"	г. Осиповичи Улица Дружная	реконструкция инженерных сетей	Манько В.А.	Уснич А. В.



Журнал учета контроля за состоянием газопроводов в районе производства ремонтных, строительных и земляных работ (форма 11-ЭГ)

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГАЗОПРОВОДОВ В РАЙОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ФОРМА 11-ЭГ)

Просмотр журнала за 2017 ▾ год

Печать журнала

	<u>Подразделение</u>	<u>Дата и время посещения объекта</u> ▾	Наименование строительной организации, адрес производства работ, должность, фамилия руководителя, вид производства работ	<u>Номер разрешения и срок его действия</u>	Отметка о состоянии контролируемого объекта работ и мерах, принятых по сохранности газопровода	Слесарь, контролирующий объект
	-- Все подразделения -- ▾ x	x		x	-- Все работы -- ▾ x	-- Все сотрудники -- ▾ x
Просмотр	Могилевское производственное управление	25.05.2017 09:00—10:00	ОАО "Белсвязьстрой" ф-ал №4 д. Вильчицы Улица Вильчанская Скоков Ю.А. прокладка кабельных линий	Разрешение №148 05.05.2017 — 03.07.2017	проверка соблюдения нормативных расстояний между газопроводом и строящимися коммуникациями работы в охранной зоне газопровода не проводятся	Примачева Т. А.
Просмотр	Могилевское производственное управление	25.05.2017 10:30—11:00	ОАО "Белэлектромонтаж" г. Могилев Улица Alleyная Кундеров А.Г. прокладка кабельных линий	Разрешение №191 23.05.2017 — 23.06.2017	проверка соблюдения нормативных расстояний между газопроводом и строящимися коммуникациями работы в охранной зоне газопровода не проводятся	Примачева Т. А.
Просмотр	Могилевское производственное управление	25.05.2017 09:40—10:20	МГКУП "Горводоканал" г. Могилев Улица Ващенко Кузьмин В.П. прокладка канализации	Разрешение №137 28.04.2017 — 26.05.2017	котлован огражден работы в охранной зоне газопровода не проводятся	Колтунчик И. С.



Разрешение 8-ЭГ

В разрешение 8-ЭГ мастер вносит информацию о производстве ремонтных, строительных или земляных работ, с указанием места проведения работ.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ФОРМА 8-ЭГ)

Номер разрешения

191

Подразделение

Могилевское производственное управление

Дата выдачи разрешения *

23.05.2017

Место проведения работ

г. Могилев Улица Аллейная

Разрешение выдано *

☐ физическое лицо

☒ юридическое лицо

Получающая организация/домовладелец *

ОАО "Белэлектромонтаж"

Вид землянных работ *

прокладка кабельных линий

Сохранить

Место проведения работ

Контроль объекта

Заккрыть

Удалить

Печать разрешения

← К журналу выдачи

КОНТРОЛЬ РАБОТ

25 мая 2017

24 мая 2017

23 мая 2017

ГРП/ШРП	ГАЗОПРОВОДЫ	ОБЩИЕ ФОРМЫ	СПРАВОЧНИКИ
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГАЗОПРОВОДОВ В РАЙОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПО РАЗРЕШЕНИЮ №191 (23.05.2017)			
Печать списка ← К разрешению			
	Дата и время посещения объекта	Отметка о состоянии контролируемого объекта работ и мерах, принятых по сохранности газопровода	Слесарь, контролирующий объект
		– Все работы –	– Все сотрудники –
Просмотр	25.05.2017 10:30—11:00	проверка соблюдения нормативных расстояний между газопроводом и строящимися коммуникациями работы в охранной зоне газопровода не проводятся	Приначева Т. А.
Просмотр	24.05.2017 10:30—11:30	ограждение приямка сооружений на газопроводе первичная разметка трассы газопровода проверка соблюдения нормативных расстояний между газопроводом и строящимися коммуникациями	Приначева Т. А.
Просмотр	23.05.2017 11:00—11:40	первичная разметка трассы газопровода проверка соблюдения нормативных расстояний между газопроводом и строящимися коммуникациями	Приначева Т. А.
Ф Обновить 1 из 1 Стр. 1 из 1 Просмотр 1 - 3 из 3			

Есть возможность просмотра посещений объекта слесарями по обходу в течение периода действия разрешения.



Журнал учета выдачи заданий на осмотр технического состояния ГРП(ГРУ)

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ЗАДАНИЙ НА ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРП(ГРУ)

Просмотр журнала за 2017 ▾ год

Новое задание

Печать журнала

Статус	Подразделение	Номер задания	Дата обхода ▾	Объекты обхода	Бригада
-- Все статусы -- ▾ x	-- Все подразделения -- ▾ x	x	x	-- Все объекты -- ▾ x	-- Все мастера -- ▾ x
открыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Задание №21	23.05.2017	ГРП-56 ГРП-139 ШРП-17 ШРП-25 ШРП-70 ГРП-103	Константинов А. Д. Александрович Е. М. Полеенко Д. В.
открыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Задание №5	04.05.2017	ШРП-62 ШРП-14 ШРП-12 ШРП-3	Баранкевич Н. А. Третьяков Е. В. Полеенко В. Н.
открыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Задание №45	04.05.2017	ШРП-3 ШРП-12 ШРП-14 ШРП-62	Константинов А. Д. Алексеев А. В. Василенко А. В. Реуцкий А. И.
закрыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Задание №6	03.05.2017	ШРП-49 ШРП-16 ШРП-11	Баранкевич Н. А. Третьяков Е. В. Гончаров Д. С.



Задание 3-ГРП

ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРП-106

Время посещения ГРП/ШРП *

08:48

Проверка на загазованность *

☐ не проверено ☒ в норме ☐ не в норме (вызов АДС)

Температура воздуха в помещении/шкафу (°C) *

+3

Давление газа до регулятора (МПа) *

0.36

Давление газа после регулятора (выход 1) (кПа) *

0.36

Давление газа после регулятора (выход 2) (кПа) *

0.36

Показание приборов учета расхода газа (м³) *

0.360

Показание приборов учета расхода электричества (кВт) *

0.360

Перепад давления на фильтре *

☐ не проверено ☒ в норме ☐ не в норме

Положение молоточка и надежность сцепления рычагов (положение рукоятки взвода ПЗК) *

☐ не проверено ☒ в норме ☐ не в норме (вызов АДС)

Состояние и работа освещения *

☐ не проверено ☒ в норме ☐ не в норме

Состояние вентиляции *

☐ не проверено ☒ в норме ☐ не в норме

Состояние отопления *

☐ не проверено ☒ в норме ☐ не в норме

Утечки и неисправности

Телеметрия

Закончить осмотр

Печать результатов осмотра

← К заданию

ОСМОТР

Загазованность помещения (в норме)

Состояние фильтра (не в норме)

Состояние молоточка ПЗК (в норме)

Состояние освещения (не в норме)

Состояние вентиляции (не в норме)

Состояние отопления (не в норме)

Состояние манометров (в норме)

Состояние регистрирующих приборов (в норме)

Состояние нумерации кранов и оборудования (в норме)

Состояние информационных табличек (в норме)

Состояние средств пожаротушения (в норме)

Состояние здания/шкафа (в норме)

Состояние документации (в норме)

В задание 3-ГРП слесарь по обслуживанию может вносить информацию о обнаруженных утечках или неисправностях в ГРП(ШРП), параметры работы ГРП(ШРП) и состояние оборудования в ГРП(ШРП).

Список ГРП(ШРП) получен из графика обслуживания программы «Эксплуатация ГРП(ШРП)».



Журнал регистрации и учета выявленных повреждений (неисправностей), утечек газа (форма 6-ОФ)

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (НЕИСПРАВНОСТЕЙ), УТЕЧЕК ГАЗА (ФОРМА 6-ОФ)

Просмотр журнала за 2017 ▾ год

Печать журнала

Статус	Подразделение	Участок	Дата обнаружения повреждения, утечки (неисправности)	Адрес места повреждения (неисправности)	Сооружение	Характер повреждения (утечки)	Выполненная работа по устранению повреждения (неисправности)	Дата выполнения работ и номер наряда-допуска на производство газоопасных работ	Фамилия, инициалы исполнителя	Примечание
— Все ▾ x	— Все подр ▾ x	— Все участ ▾ x	x	x	— Все оборудование/с ▾ x	— Все неисправности ▾ x		x	— Все сотр! ▾ x	
устранена Просмотр	г. Могилев Проспект Димитрова д. 54 под. 8	утечка	газопровод-ввод	утечка из пробки крана	вызов АДС 03.01.2017 11:12	утечка газа устранена	03.01.2017 Извещение №29	Жилинский А. М.		
устранена Просмотр	г. Могилев Проспект Димитрова д. 54 под. 4	утечка	газопровод-ввод	утечка на резьбовом соединении крана	вызов АДС 03.01.2017 11:12	утечка газа устранена	03.01.2017 Извещение №30	Жилинский А. М.		
устранена Просмотр	г. Могилев Улица Терехина д. 5 под. 1	повреждение	газопровод-ввод	необходимо закрепить газопровод ввод	вызов СЭГС 03.01.2017 00:00	соединение перепакковано согласно ТИ-83-17	22.02.2017 Наряд- задание №90	Кононков Д. В. Цыбулькин С. В. Шредер С. Л.		
устранена Просмотр	г. Могилев Проспект Димитрова д. 62 корп. 1 под. 4	утечка	газопровод-ввод	утечка из под контрольной гайки	вызов СЭГС 03.01.2017 00:00	соединение перепакковано согласно ТИ-83-17	04.01.2017 Наряд- задание №4	Колодинский А. Т. Цыбулькин С. В.		



Добавление и устранение неисправности

УТЕЧКИ И НЕИСПРАВНОСТИ (ОСМОТР)

Введенные адреса *

г. Могилев Переулок Рабочий д. 1

Сооружение *

газопровод-ввод

Неисправность/утечка *

необходимо окрасить газопровод-ввод

Диаметр газопровода *

32

протяженность газопровода (м) *

1.36

Диаметр газопровода *

одна

Диаметр газопровода *

нормальные

☒ Неисправность устранена

Дата выполнения работ *

29.05.2017

Номер наряда-допуска на производска газоопасных работ *

Наряд-задание №250

Примечание

Сохранить

Удалить

Фото

← К списку неисправностей

← К рапорту

ТРУДОЕМКОСТЬ

планируемая

Норма времени на 1 м²
поверхности газопровода - 0.214
Трудоемкость работ - 0.029

фактическая

Норма времени на 1 м²
поверхности газопровода - 0.214
Трудоемкость работ - 0.029

При сохранении неисправности рассчитывается планируемая трудоемкость работ по ее устранению.

Для установки отметки о устранении неисправности в случае вызова аварийно-диспетчерской службы указывается номер извещения, по которому аварийной бригадой выполнялись работы.

В остальных случаях отметка об устранении утечки или неисправности устанавливается при помощи наряд-задания по форме 18-ОФ.

При сохранении автоматически рассчитывается фактическая трудоемкость работ по устранению неисправности.



Добавление фотографии неисправности или контроля за состоянием газопровода в районе проведения земляных работ

ГРП/ШРП ▾

ГАЗОПРОВОДЫ ▾

ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾

СПРАВОЧНИКИ ▾

Допустимые форматы: jpeg, jpg
Максимальный размер: 5 МБ

Выбор файла для загрузки *

Файл не выбран.

Описание файла

Загрузить

ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ФОТО




Автор файла: Пуховская Анна Анатольевна

Дата загрузки файла: 29.05.2017

Время загрузки файла: 11:37:08

[Скачать](#)

[Удалить](#)

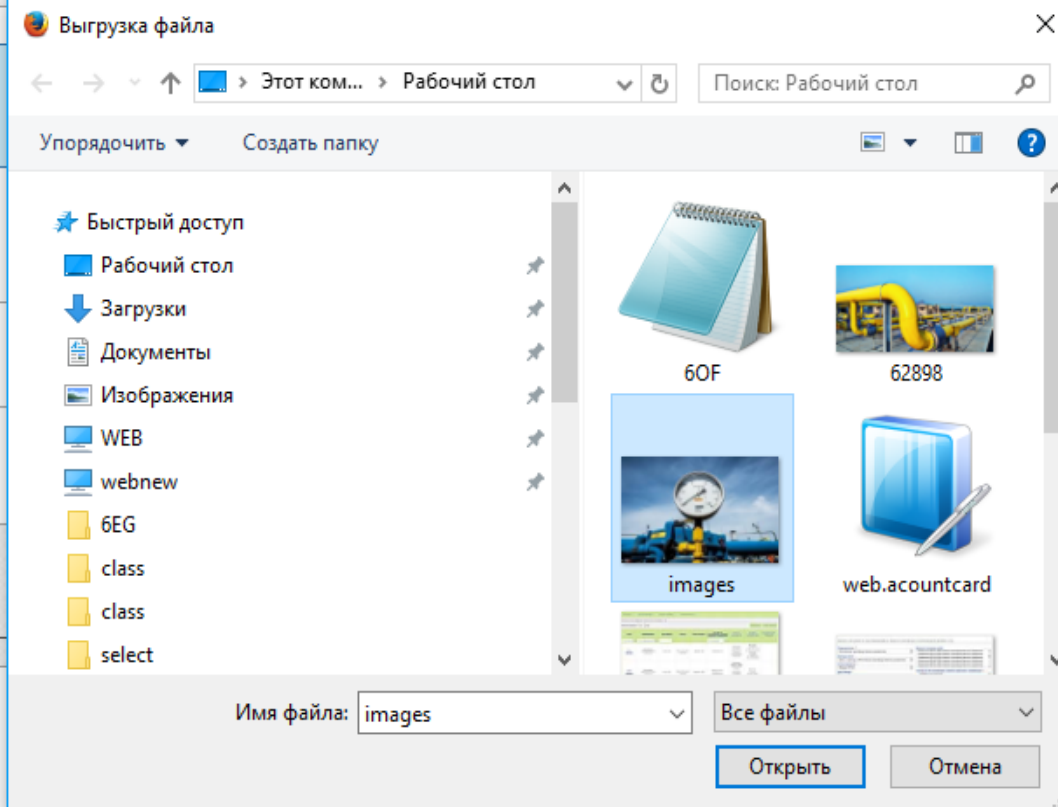



Журнал учета выдачи наряд-заданий по форме 18-ОФ

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯД-ЗАДАНИЙ ПО ФОРМЕ 18-ОФ

Просмотр журнала за 2018 ▾ год

Новое наряд-задание

Расширенный поиск

Печать журнала

						Трудоемкость чел.-ч	
Статус	Подразделение	Номер наряд-задания ▾	Дата выдачи наряд-задания	Сотрудник, выдавший наряд-задание	Сотрудники, получившие наряд-задание	план	факт
-- Все статусы ▾ x	РУП Могилевоблгаз ▾ x	x	x	-- Все сотрудники -- ▾ x	-- Все сотрудники -- ▾ x		
закрыто Просмотр	Бобруйское производственное управление	Наряд-задание №126	14.04.2018	Абакумов В. М.	Абрамович М. В. Лазакевич С. В.	0.061	0.122
закрыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Наряд-задание №126	04.05.2018	Титенков Н. С.	Колтунчик И. С.	2.98	2.98
закрыто Просмотр	Бобруйское производственное управление	Наряд-задание №125	13.04.2018	Абакумов В. М.	Шмелев М. Ю. Липницкий Э. О.	14.205	14.535
закрыто Просмотр	Могилевское производственное управление	Наряд-задание №125	04.05.2018	Шалай П. И.	Кувшинов Р. А. Пасынков М. В. Якушев И. М.	46.489	9.821



Наряд-задание по форме 18-ОФ

НАРЯД-ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ФОРМА 18-ОФ)

Номер наряд-задания

123

Подразделение

Могилевское производственное управление

Дата выдачи наряд-задания *

02.05.2018

Задание выдал *

Титенков Никита Сергеевич

Задание получил *

-- Выберите сотрудника --

Колтунчик Инна Сергеевна

Александрович Евгений Михайлович

Болдуев Игорь Петрович

Примечание

Сохранить

Заккрыть

Удалить

Печать наряд-задания

← К журналу выдачи

← Назад

Адрес	Задание (краткая характеристика работ)	Выполненная работа	Трудоемкость чел.-ч	
			план	факт
1	2	3	4	5
<u>г. Могилев Проспект Димитрова</u>	необходимо окрасить ковер (контрольная трубка)	ковер окрашен	1.1	1.1
<u>г. Могилев Переулок Жданова</u>	необходимо установить указательную табличку (указательная табличка)	установлена указательная табличка	2.98	2.98
<u>г. Могилев Улица Макарова</u>	необходимо установить указательную табличку (указательная табличка)	установлена указательная табличка	1.49	1.49
Итого			5.57	5.57

Наряд-задание 18-ОФ позволяем мастеру формировать задание на устранение неисправностей, обнаруженных на газопроводах или в ГРП(ШРП).

При формировании наряд-задания планируемая трудоёмкость работ рассчитывается автоматически.

Фактическая трудоемкость работ рассчитывается после установки слесарем по обслуживанию отметки о устранении неисправности.



Журнал учета газопроводов-вводов без вводного и внутреннего газопроводов

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ БЕЗ ВВОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДОВ

Новый газопровод-ввод

Расширенный поиск

Печать журнала

	<u>Подразделение</u>	<u>Сельсовет</u>	<u>Населенный пункт</u>	<u>Улица</u>	<u>№ дома</u>	<u>Квартира</u>	<u>Номер маршрута</u>	<u>Связь с журналом выдачи ТУ и журналом 33-ОФ</u>	<u>Посещение объекта</u>
	РУП Могилевобл ▾ x	-- Все сельсоветы ▾ x	-- Все населеннь ▾ x	-- Необходимо вт ▾ x	x	x			
Просмотр	Бобруйское производственное управление		г. Бобруйск	Улица Фридриха Энгельса	д. 49	1	Маршрут №264	Газоснабжение жилого дома по ул. Энгельса 49 кв.1 Технические условия Объект в журнале 33-ОФ	
Просмотр	Горецкое производственное управление		г. Горки	Улица Жукова	д. 35		Маршрут №12	Газоснабжение природным газом жилого дома №35 по ул.Жукова в городе Горки Технические условия Объект в журнале 33-ОФ	
Просмотр	Белынический район газоснабжения		г. Белыничи	Улица Чапаева	д. 23			Газоснабжение жилого дома №23 по ул.Чапаева в г.Белыничи Технические условия Объект в журнале 33-ОФ	



Газопровод-ввод без вводного и внутреннего газопроводов

ГАЗОПРОВОД-ВВОД БЕЗ ВВОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДОВ

Подразделение

Горецкое производственное управление

Номер маршрута *

Маршрут № 32

Сельсовет

Населенный пункт *

аг. Рудковщина

Улица *

Улица Октябрьская

Номер дома

27

Буква дома

Корпус

Квартира

Диаметр газопровода

20

☒ Есть кран на вводе

Сохранить

Удалить

Посещение объекта

Фото

← К журналу учета

← Назад

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

21 мая 2018

08 февраля 2018

При выявлении газопровода-ввода без вводного и внутреннего газопровода предусмотрена возможность внесения адреса данного газопровода с указанием маршрута, на котором этот газопровод находится.

При формировании рапорта по форме 6-ЭГ для маршрутов, на которых находятся выявленные газопроводы-вводы без вводного и внутреннего газопровода, для обходчика формируется список подобных объектов для посещения.

ГРП/ШРП ▾ ГАЗОПРОВОДЫ ▾ ОБЩИЕ ФОРМЫ ▾ СПРАВОЧНИКИ ▾

ГАЗОПРОВОДЫ-ВВОДЫ БЕЗ ВВОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДОВ ПО МАРШРУТ №32 (21.05.2018)

Новый газопровод-ввод

Печать списка

← К рапорту

	Сельсовет	Населенный пункт	Улица	№ дома	Квартира	Время посещения	Номер маршрута
Просмотр		аг. Рудковщина	Улица Октябрьская	д. 27		11:20	Маршрут №32

Ф Обновить

Стр. 1 из 1

Просмотр 1 - 1 из 1

ПОСЕЩЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА-ВВОД БЕЗ ВВОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДОВ

Адрес

аг. Рудковщина Улица Октябрьская д. 27

Дата посещения *

21.05.2018

Время посещения *

11:20

Состояние объекта *

отсутствует вводной газопровод
вводной газопровод смонтирован, но не соединен с газопроводом-вводом
нет доступа к газопроводу

Слесарь, контролирующий объект *

Пулич Александр Леонидович
Боровиков Сергей Васильевич
Волинцев Николай Михайлович
Высоцкий Игорь Олегович

Примечание

Сохранить

Удалить

← К газопроводу

← К журналу учета

← Назад

При посещении газопровода-ввода без вводного и внутреннего газопровода обходчик вносит информацию об изменениях на объекте.

Паспорт многоквартирного дома

Список населенных пунктов с многоквартирными домами

БОБРУЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ВСЕ ФИЛИАЛЫ)

ВСЕГО ДОМОВ ПО ПУ — 1457 ШТ

 Бобруйское производственное управление Количество домов — 943 шт

 Глусский район газоснабжения Количество домов — 77 шт

 Кировский район газоснабжения Количество домов — 91 шт

Срок исполнения до 15.07.2017

аг. Жиличи (16)

г. Кировск (63)

д. Левковичи (2)

аг. Мышковичи (8)

аг. Павловичи (1)

аг. Стайки (1)

 Кличевский район газоснабжения Количество домов — 72 шт

 Осиповичский район газоснабжения Количество домов — 274 шт

ГОРЕЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ВСЕ ФИЛИАЛЫ)

ВСЕГО ДОМОВ ПО ПУ — 602 ШТ

 Горецкое производственное управление Количество домов — 264 шт

 Дрибинский район газоснабжения Количество домов — 84 шт

 Мстиславский район газоснабжения Количество домов — 104 шт

 Шкловский район газоснабжения Количество домов — 150 шт

Список многоквартирных домов



Г. ГОРКИ

КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ — 167

[← Вернуться назад](#)

Адрес 	Принадлежность	Дата газификации	Проект	Монтажная организация	Договор на обслуживание	Загружено схем, шт
x	-- Все --  x	x	-- Все --  x	-- Все --  x	-- Все --  x	
г. Горки Переулок Калинина д. 6	УКПП "Коммунальник"	20 августа 1997	Белниигипросельстрой №15-1641 от 24 апреля 1975	СПМК-105 тр. "Монтажспецстрой"	УКПП "Коммунальник" №133/17-вн от 19 сентября 2017	2
г. Горки Переулок Фрунзе д. 6	УКПП "Коммунальник"	13 июня 2005	РУП "Могилевоблгаз" №4-11-04/27 от 01 октября 2004	РУП \Могилевоблгаз\ Горецкий РГС	УКПП "Коммунальник" №066/17-вн от 18 сентября 2017	1
г. Горки Переулок Фрунзе д. 8	УКПП "Коммунальник"	13 июня 2005	РУП "Могилевоблгаз" №4-11-04/27 от 01 октября 2004	РУП \Могилевоблгаз\ Горецкий РГС	УКПП "Коммунальник" №067/17-вн от 18 сентября 2017	1
г. Горки Проспект Димитрова д. 2	УКПП "Коммунальник"	14 ноября 2002	ГУКДПИП \Могилевсельстройпроект №46/96 от 04 мая 2001	СРУП "Горецкая СПМК"	ЖСК-8 №203/17-вн от 19 сентября 2017	1
г. Горки Проспект Димитрова д. 4	УКПП "Коммунальник"	08 января 2008	ГУКДПИП \Могилевсельстройпроект №201/05-1 от 01 марта 2006	РУП \Могилевоблгаз\ Горецкий РГС	ЖСК-11 №239/17-вн от 20 сентября 2017	19



Паспорт многоквартирного дома

Паспорт

Вводы

Квартиры

Схемы

Подразделение *

Горецкое производственное управление

Сельсовет

Населенный пункт *

г. Горки

Улица *

Переулок Калинина

Номер дома *

6

Буква дома

Корпус

Количество подъездов

4

Количество этажей

5

Принадлежность (наименование юридического лица)

УКПП "Коммунальник"

Протяженность вводов

Протяженность вводного газопровода — 4.8 м
Протяженность внутреннего общего газопровода — 121.4 м
Протяженность стояков — 100.8 м
Общая протяженность ввода — 227 м

Дата проведения последнего ТО — 23 октября 2017

Планируемая дата проведения следующего ТО — 2022

Количество потребителей газа — 60

Показать на карте

Дата ввода в эксплуатацию *

20.08.1997

Проект

Наименование организации *

Белниигипросельстрой (Горецкое производственное упр

Номер проекта *

15-1641

Дата изготовления проекта *

24.04.1975

Монтажная организация *

СПМК-105 тр. "Монтажспецстрой" (Горецкое производствен

Договор на обслуживание

Наименование организации

УКПП

Номер договора

133/17-вн

Дата заключения договора

19.09.2017

Дата капитального ремонта дома

Реконструкция газопровода

Дата реконструкции газопровода

☒ Реконструкция газопровода не проводилась

Архивный номер документации

Объект № 28

Сохранить

Паспорт многоквартирного дома включает в себя информацию о проектировании, строительстве, реконструкции и обслуживании дома, проведении ТО, потребителях газа с поквартирной детализацией, вводах с разбиением на вводной газопровод, внутренний общий газопровод и стояки. Позволяет загружать схемы газопроводов и план дома.



Спасибо за внимание